

Consultation
N° 10/SNDE/2016

La SNDE souhaite l'acquisition en urgence d'électropompes munies de leurs armoires, livrées à Nouakchott en République Islamique de Mauritanie.

La présente consultation est ouverte à tous les soumissionnaires opérant dans les domaines visés par la présente consultation.

Votre offre doit, sous peine de rejet, être basée sur les conditions générales suivantes :

1. Correspondre strictement au cadre de bordereau de prix indiqué qui devra être complètement renseigné (les prix unitaires devant être impérativement des prix hors droits de douanes Nouakchott)
2. Correspondre aux spécifications techniques ci-jointes
3. Comprendre toute la documentation technique en langue française décrivant les matériels proposés
4. Préciser le délai de livraison qui ne doit pas dépasser 30 (trente) jours,
5. La date de validité de l'offre doit être de 60 jours à compter de la date de remise des offres indiquée ci après
6. Matériels d'origine européenne.
7. Régime fiscal : Hors droits de douanes. Rendu site magasin SNDE Nouakchott
8. Modalités de paiement : par virement à 90 jours date BL

La SNDE se réserve le droit de donner ou ne pas donner suite à la présente consultation.

La commande sera attribuée en totalité ou en partie à l'offre substantiellement conforme et moins disante.

Votre meilleure offre doit être transmise sous pli fermé au plus tard **le 5/10/2016 à 12H GMT**, délai de rigueur sous pli fermé et portant la mention extérieure suivante : « Consultation relative à l'acquisition d'électropompes munies de leurs armoires-Bouelnouar » à l'adresse suivante :


A Monsieur le Président de la Commission des Marchés d'Exploitation de la SNDE
Nouakchott

Siège de la Société Nationale d'Eau « SNDE »
Ksar Château d'eau - Ilot C BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie,
Té1.: + (222) 45 2416 03 + (222) 45 2414 56, Fax : (222) 45 25 23 31
Secrétariat du Conseiller Responsable des Marchés, 2^{ème} étage Aile C.
E-mail : dg.snde@gmail.com / cellulemarches.snde@yahoo.com

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués

LE DIRECTEUR GENERAL

FALL N'GUISSALY

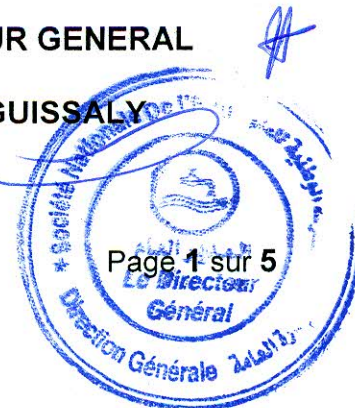

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES POMPES

ET ACCESSOIRES

1. LES ELECTROPOMPES MUNIES D'ARMOIRES ELECTRIQUES DOIVENT ETRE EQUIPEES CHACUNE DE :

- 100 m de câble électrique en cuivre IP 68 de section appropriée et de marque préconisée par le constructeur. Ce câble doit être jonctionné à l'usine.
- 100 ml de fils de sonde 3 x 1,5 mm² souples avec 3 électrodes de niveau pour chacune des pompes. Niveau de protection IP 68.
- Pompes multicellulaires avec moteurs électriques immergés de puissances de 15, 30 et 37 kW (le diamètre extérieur doit être en Φ 6"). Cette pompe sera raccordée à une colonne d'exhaure en inox bridée de 3''
- Chemise extérieure en Acier inoxydable ou en Bronze dotée d'un clapet antiretour incorporé dans le corps de refoulement, régime de fonctionnement continu.
- Le bobinage du moteur sera équipé d'une sonde de température PT 100 avec kit de lecture et relais inséré dans l'armoire pour agir sur la commande du contacteur en cas d'échauffement de celui-ci.

2- DONNÉES DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR :

- Tension 380 à 400 V (Triphasé)
- Fréquence 50 Hz
- Variation de tension de + 5 à -10%
- Type de démarrage conventionnel
- Nombre de démarrage par heure 15 (Temps d'arrêt 3 à 4 mn)
- Accouplement du moteur à la pompe selon Norme NEMA STANDARDS
- L'arbre du rotor doit être en Acier inoxydable de haute résistance
- Refroidissement du moteur par liquide (rempli en Usine) pour les pompes immergées destinées aux forages.

3- CARACTÉRISTIQUES DU FLUIDE:

- Eau claire
- Poids 1000 kg /m³
- PH de 06 à 09
- Conductivité de 400 à 1 000 ms
- Concentration de Sable \leq 50 g/m³ maxi



Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.

